







## مديرية الرصد و التقييم البيئي

نتائج رصد الغبار الدقيق العالق (PM<sub>10</sub>) وغازات (NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S)

في كل من ( عمان , اربد , الزرقاء ) .

ملخص المعدلات اليومية (2018-1-5)


GAM	KAC	KHG	MAH	TAB	UNI	YAR	HAJ	MAS	ABK	ANB	UMS	BAR	HAS
امانة عمان	مدينة الملك عبدالله	حدائق حسين	ماركا/الحطة	مجمع الشمال	شارع الجامعة	حديقة البرموك	وادي الحجر/الزرقاء	المصانع/الزرقاء	حديقة البنك العربي/الزرقاء	ابن الانباري الهاشمية	ام شريك الهاشمية	شارع البارحة	مدينة الحسن
AMMAN							AL-ZARQA					IRBID	

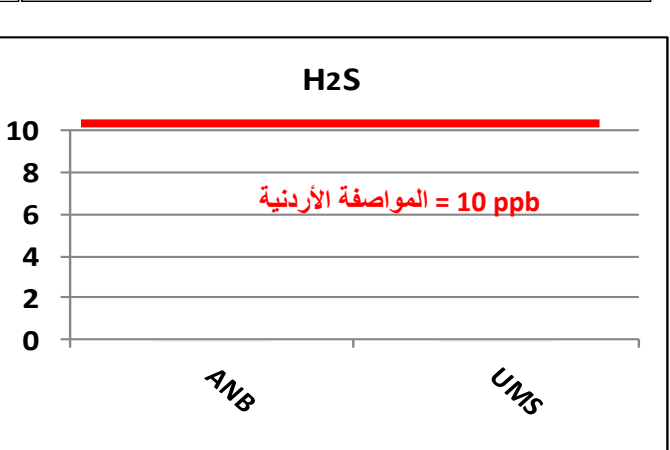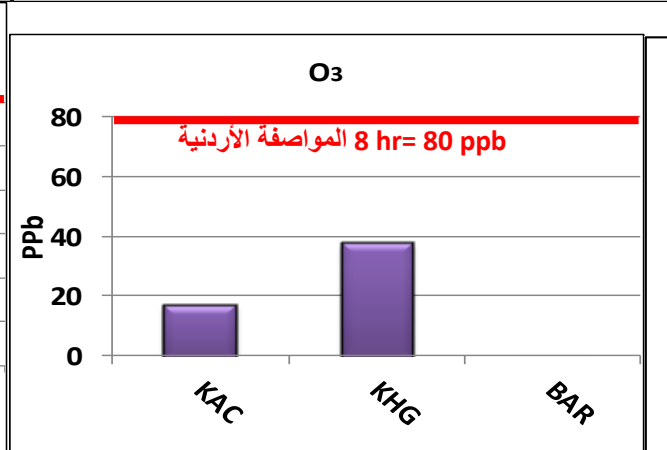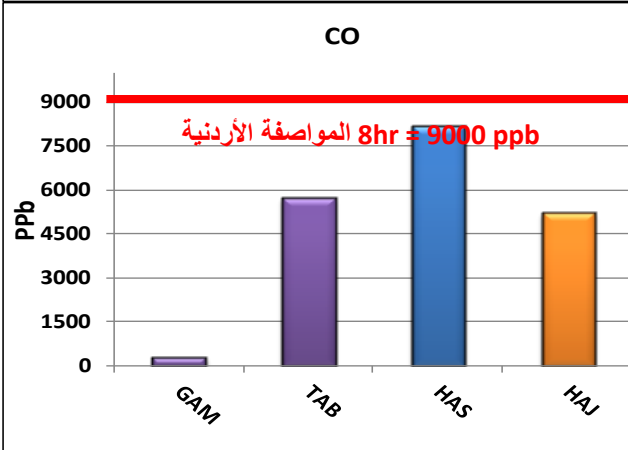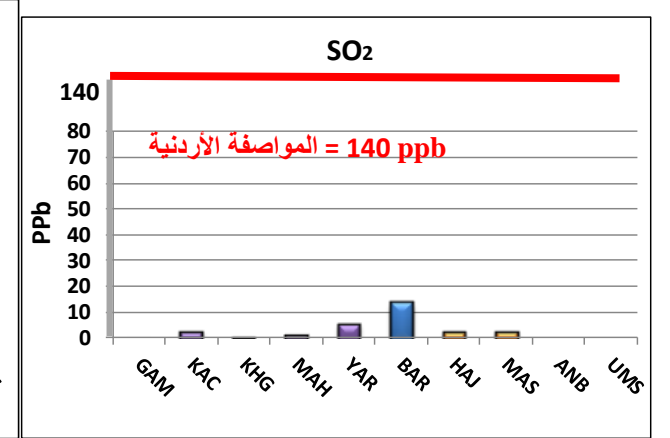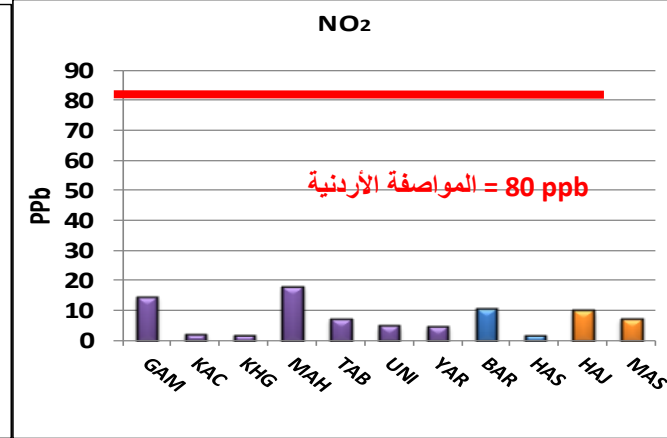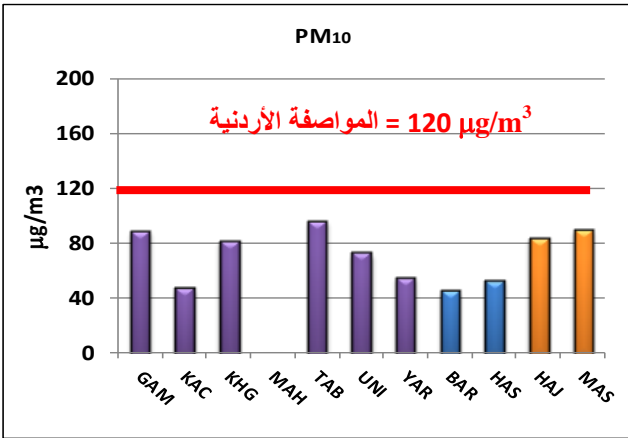

حدائق الملك حسين


معدل الرطوبة النسبية	97	%
درجة الحرارة المحيطة	4.82	°C
معدل اتجاه الرياح	215	°
معدل سرعة الرياح	16.3	km/h

S-W

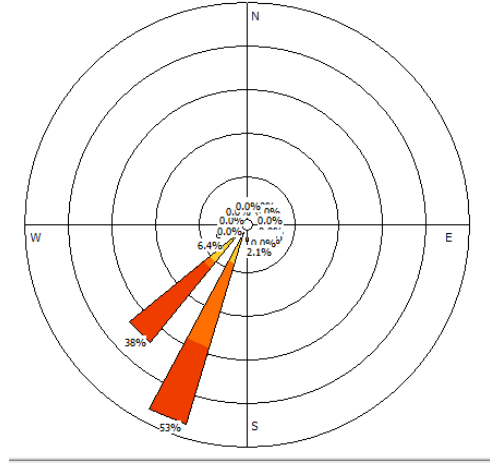شارع البارحة/اريد


معدل الرطوبة النسبية	82.3	%
درجة الحرارة المحيطة	9.17	°C
معدل اتجاه الرياح	206	°
معدل سرعة الرياح	6.1	km/h

S-W

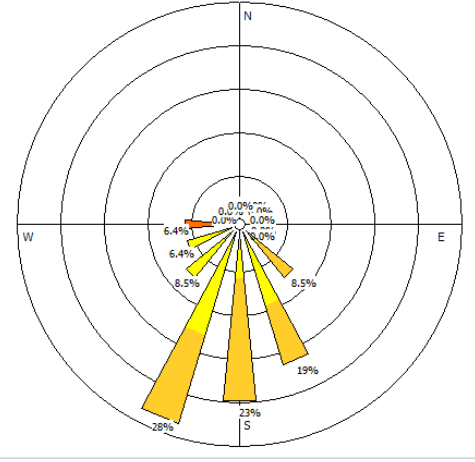وادي الحجر/الزرقاء

معدل الرطوبة النسبية	79.4	%
درجة الحرارة المحيطة	12.3	°C
معدل اتجاه الرياح	153	°
معدل سرعة الرياح	6.22	km/h

S-W

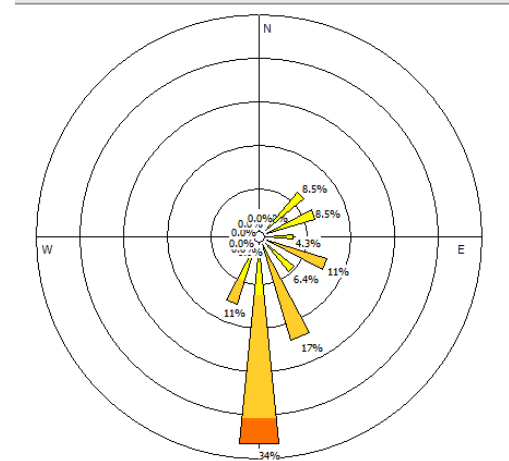

## مديرية الرصد و التقييم البيئي

	Pollutants		PM <sub>10</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	CO	O <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> S
Jordanian Standard (JS) المواصفة الاردنية رقم 1140/2006			120 µg/m <sup>3</sup>	80 PPb	140 PPb	9000 PPb	80 PPb	10 ppb
	Station	Abr	24 HR AVG	24 HR AVG	24 HR AVG	8 HR AVG MAX/24 HRS	8 HR AVG MAX/24 HRS	24 HR AVG
1	امانة عمان الكبرى	GAM	89	14.3	-	294	None	None
2	مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/سحاب	KAC	47.3	2.12	2.48	None	17	None
3	حدائق الملك حسين	KHG	81.5	1.91	0.13	None	37.7	None
4	ماركا/الحطة	MAH	-	17.9	1.25	None	None	None
5	مجمع الشمال /طبربور	TAB	96	7.13	None	5719	None	None
6	شارع الجامعة الاردنية	UNI	72.9	4.95	None	None	None	None
7	حديقة اليرموك/وادي الرمم	YAR	54.6	4.71	5.34	None	None	None
8	شارع البارحة/اريد	BAR	45.3	10.6	13.7	None	-	None
9	مدينة الحسن الرياضية/اريد	HAS	52.80	1.84	None	8171.00	None	None
10	وادي الحجر/الزرقاء	HAJ	83.3	9.97	2.43	5223	None	None
11	المصانع/الزرقاء	MAS	89.6	7.21	2.67	None	None	None
12	ابن الانباري	ANB	None	None	-	None	None	-
13	ام شريك	UMS	None	None	-	None	None	-

✓ نلاحظ حفاظ قيم الجسيمات الدقيقة, PM<sub>10</sub> و كل من غازات ( NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, O<sub>3</sub>, CO ) على الحدود المسموح بها في المواصفات الاردنية ( 1140/2006 ) , حيث لم يحدث اي تجاوزات في الثلاث محافظات.