

Environmental monitoring and assessment Directorate.



Results of Particulate Matter (PM10) and (NO₂, SO₂, CO, O₃, H₂S) Gases.

In (Amman, Irbid – Al-zarqa).

(2-1-2019) Daily Average


GAM	KAC	KHG	MAH	TAB	UNI	YAR	BAR	HAS	HAJ	MAS	ANB	UMS
امانة عمان الكبرى ()	مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/سحاب	حدائق الملك حسين ()	ماركا/المحطة	جبل الحسين /طبربور	شارع الجامعة الاردنية	حديقة اليرموك/وادي الرمم	شارع البارحة/اربد	مدينة الحسن الرياضية/اربد	وادي الحجر/الزرقاء	المصانع/الزرقاء	أمينة الغفارية (ابن الأنباري)/الهاشمية	ام شريك/الهاشمية

PM10 Daily Average

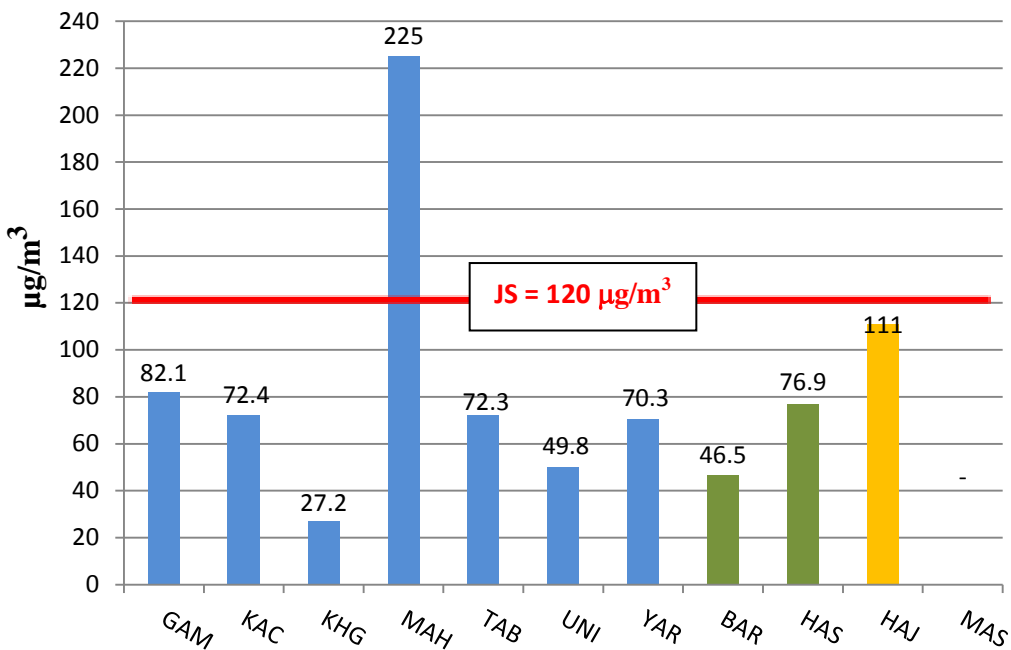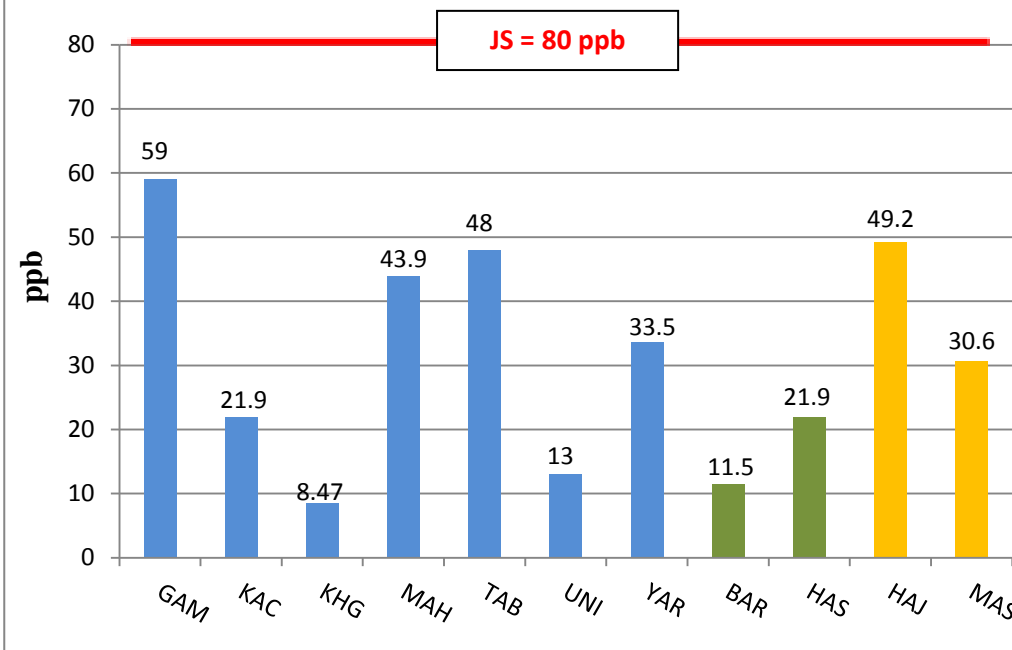
NO₂ Daily Average

Environmental monitoring and assessment Directorate.


SO₂ Daily Average

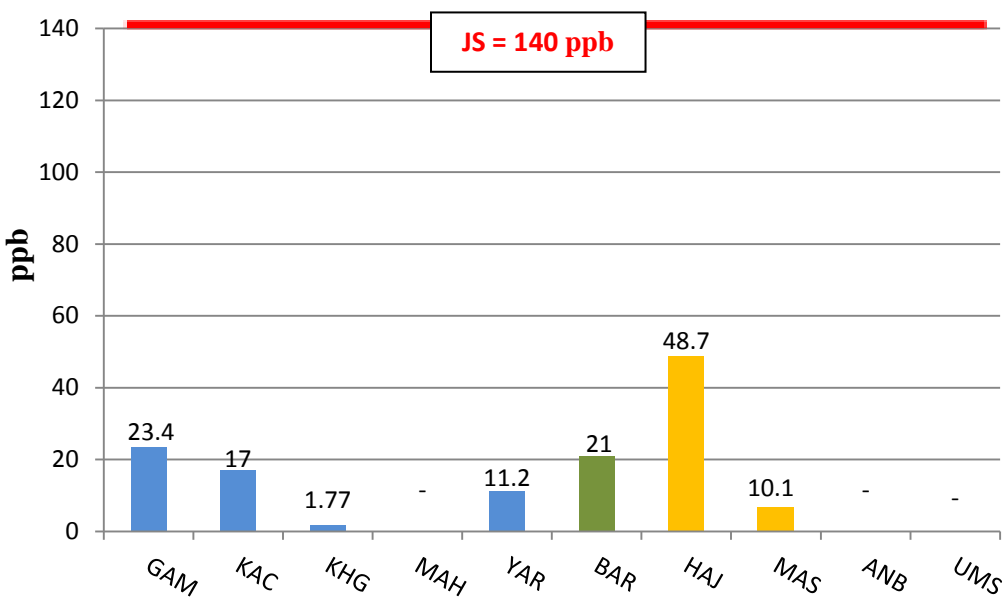


CO Daily Average

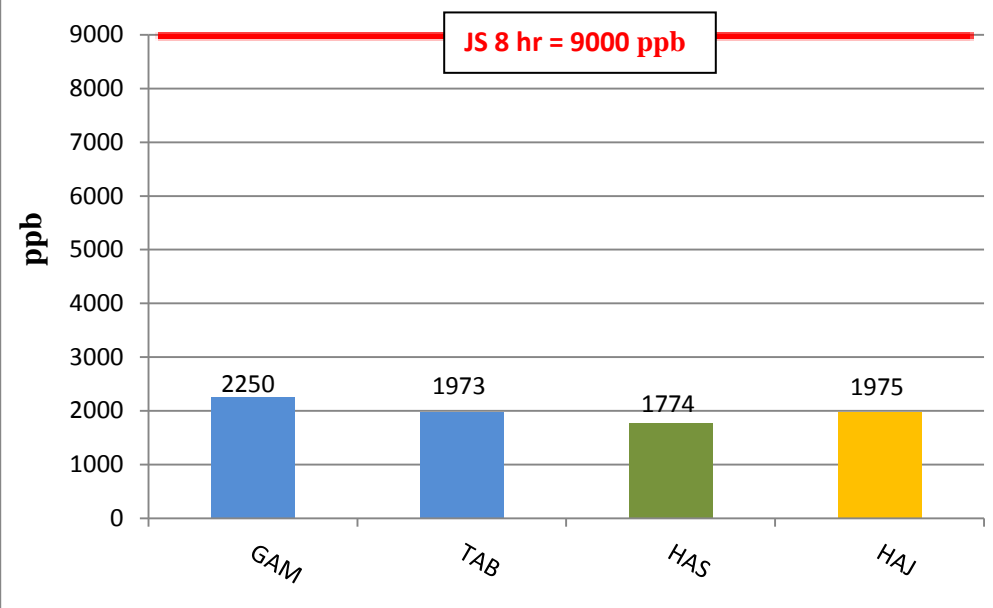

O₃ Daily Average

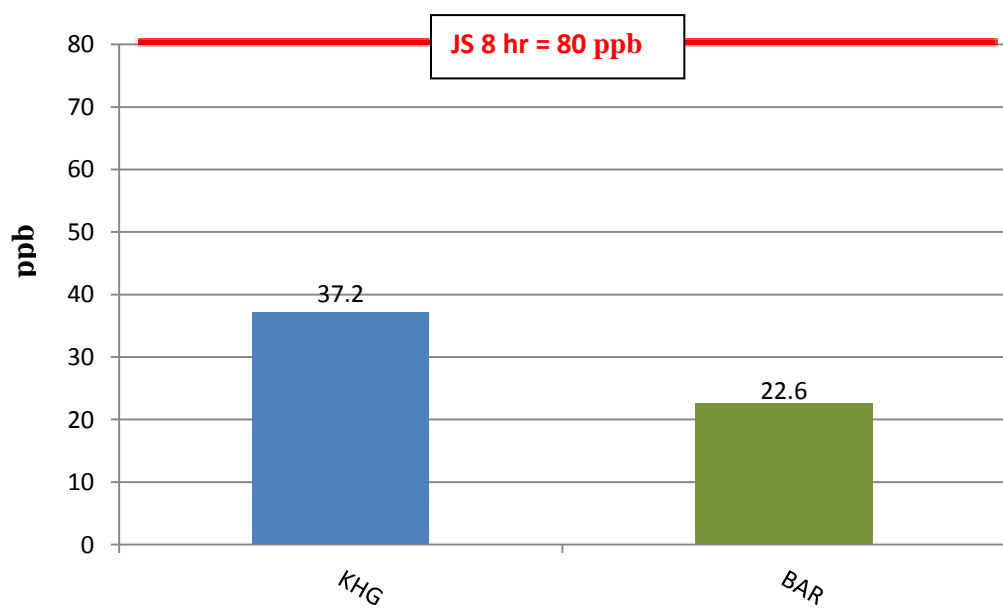

H₂S Daily Average

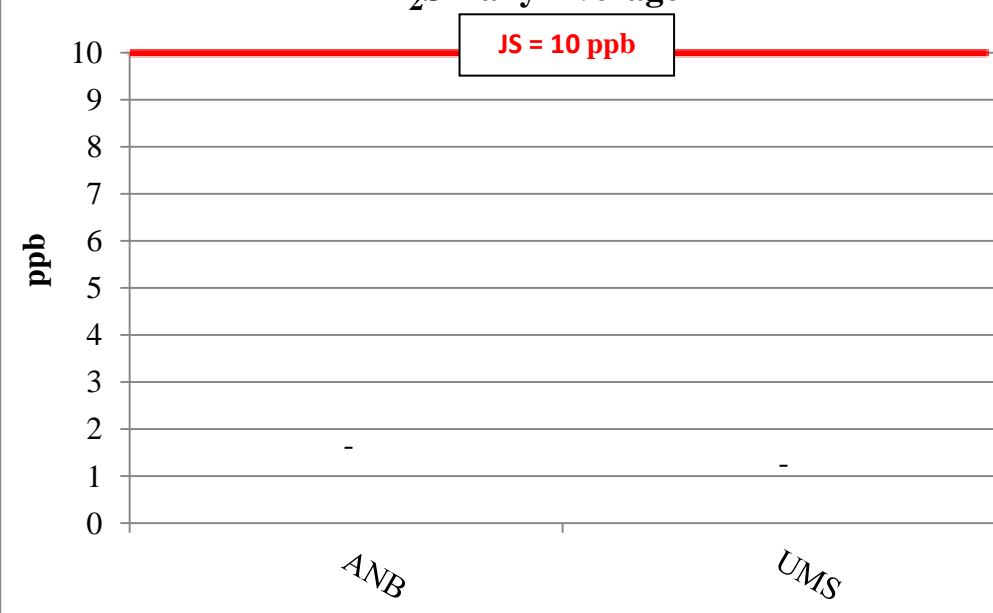

Environmental monitoring and assessment Directorate.

	pollutants		PM10	NO ₂	SO ₂	CO	O ₃	H ₂ S
Jordanian standard (JS) المواصفة الأردنية رقم 2006/1140			120 µg/m ³	80 ppb	140 ppb	9000 ppb	80 ppb	10 ppb
	Station	Abr	24 HR AVG	24 HR AVG	24 HR AVG	8 HR AVG MAX/24 HRS	8 HR AVG MAX/24 HRS	24 HR AVG
1	امانة عمان الكبرى	GAM	82.1	59	23.4	2250	None	None
2	مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/سحاب	KAC	72.4	21.9	17	None	None	None
3	حدائق الملك حسين	KHG	27.2	8.47	1.77	None	37.2	None
4	ماركا/المحطة	MAH	225	43.9	-	None	None	None
5	مجمع الشمال/طبربور	TAB	72.3	48	None	1973	None	None
6	شارع الجامعة الاردنية	UNI	49.8	13	None	None	None	None
7	حديقة اليرموك/وادي الرمم	YAR	70.3	33.5	11.2	None	None	None
8	شارع البارحة/اربد	BAR	46.5	11.5	21	None	22.6	None
9	مدينة الحسن الرياضية/اربد	HAS	76.9	21.9	None	1774	None	None
10	وادي الحجر/الزرقاء	HAJ	111	49.2	48.7	1975	None	None
11	المصانع/الزرقاء	MAS	-	30.6	10.1	None	None	None
12	أمينة الغفارية/ابن الانباري	ANB	None	None	-	None	None	-
13	ام شريك	UMS	None	None	-	None	None	-

- ✓ Readings above show a rise in the value of the Particulate Matter (PM10) in “MAH” station. Where it exceeded the Jordanian Standard (1140/2006).
- ✓ We can see that the values of the gases (SO₂, O₃, CO, NO₂) are within the permitted limits that are listed in Jordanian Standard (1140/2006).